

сер. №04



Документ о качестве

СЛО2 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I42,5Н ГОСТ 31108-2016

Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛО2.В00365
(срок действия с 27.10.2018 по 26.10.2019г)

Партия № 193 Дата отгрузки « 02 » 11 2018 г.
Силос № 6
Транспортное средство автотранспорт

Класс прочности (марка) среднее **ЦЕМ I 42,5 Н** /не менее 42.5 МПа/
/не более 62.5 МПа/

Вспомогательные компоненты 5,0 % /не более 5,0%/

Нормальная плотность цементного теста 25,00 %

Удельная поверхность (Блейн) 419 м²/кг

Признаки ложного схватывания нет (есть, нет)

Средняя активность цемента в возрасте 2суток 24.1 МПа (кгс/см²)

Содержание СГ 0,04 /не более 0.10%/


Содержание НО 0,28 /не более 5,0%/

Технологические добавки (интенсификатор помола) 0.025 %

Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
A_{эфф} менее 370 БК/кг

Гарантийный срок соответствия цемента требованиям стандарта не более 60 суток
на момент получения

Начальник испытательной лаборатории (Начальник ИЛ) Е.Степанова
Испытания цемента по ГОСТ 30744-2001.

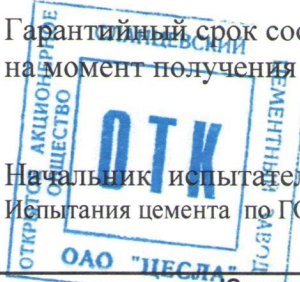

188560, Россия, Ленинградская область,
г. Сланцы Кингисеппское шоссе 1
e-mail: cesla@heidelbergcement.ru

Юридический адрес: **ИНН 4713000120**
КПП 470750001
ОКПО 00281252
ОКВЭД 26.51

Банковские реквизиты:
р/с 40702810700001418246
ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700